


DAIKIN

4P563369-1

Adaptateur de câblage pour
les appareils électriques

KRP1BA58

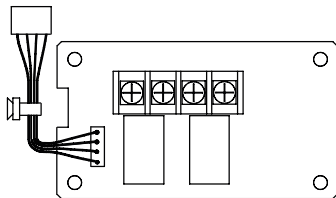



Manuel
d'installation




Veillez à lire ce manuel avant l'installation et suivez la consigne.

Accessoires

Vérifiez que les accessoires suivants sont inclus:


Nom	Adaptateur	Support de carte de circuit imprimé	Attache	Manuel d'installation
Forme				
Quantité	1x	4x	3x	1x

Noms des composants

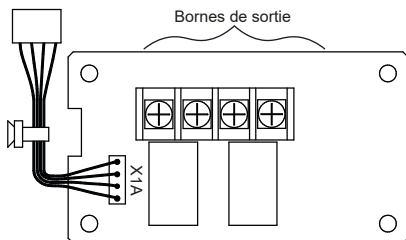

Câblage électrique

- Reportez-vous au schéma de câblage fixé à l'unité intérieure avant d'essayer de câbler.
- Veillez à ce que les câbles vers les unités ne passent pas au-dessus de la carte à circuits imprimés lors du câblage.
- Câblez l'adaptateur à l'unité intérieure comme indiqué ci-dessous.

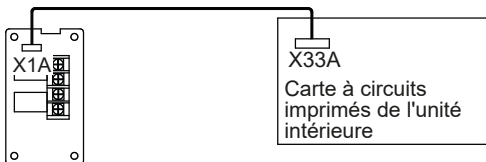


Réception du signal d'affichage de fonctionnement

Fixation d'un compteur horaire

La sortie est générée au contact pendant que le compresseur est en train de fonctionner.


Exemple: Capacité portante de 20 mA et plus ou 1,2 A et moins

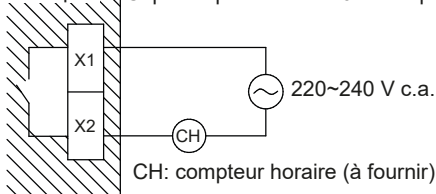

Affichage ventilateur en MARCHÉ

La sortie est générée au contact pendant que le ventilateur est en train de fonctionner.

Exemple: Capacité portante de 20 mA et plus ou 1,2 A et moins

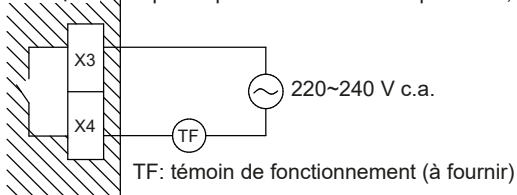



Installation


- Ne réunissez jamais dans un même faisceau des câbles haute tension et des câbles basse tension.
- Regroupez tous les câbles excédents à l'aide des attaches-câbles fournis afin de maintenir les câbles déserrés à l'écart de la carte à circuits imprimés de l'unité intérieure.

Type cassette montée au plafond

Remarque: Le boîtier d'installation pour la carte de circuit imprimé de l'adaptateur est nécessaire afin d'installer l'adaptateur.

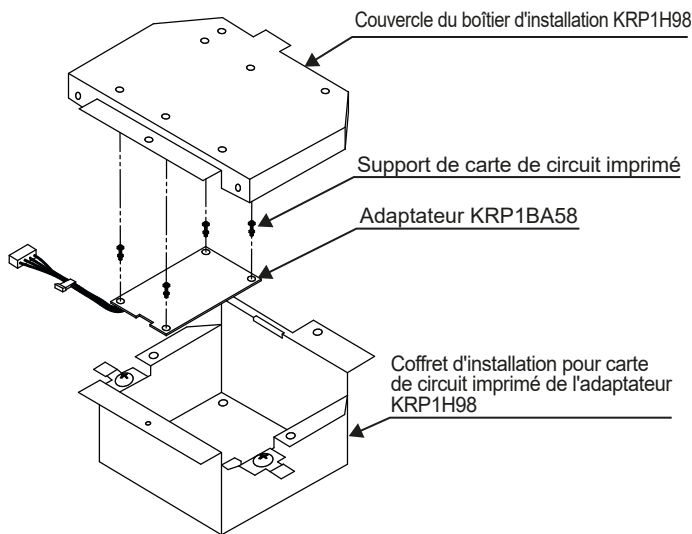

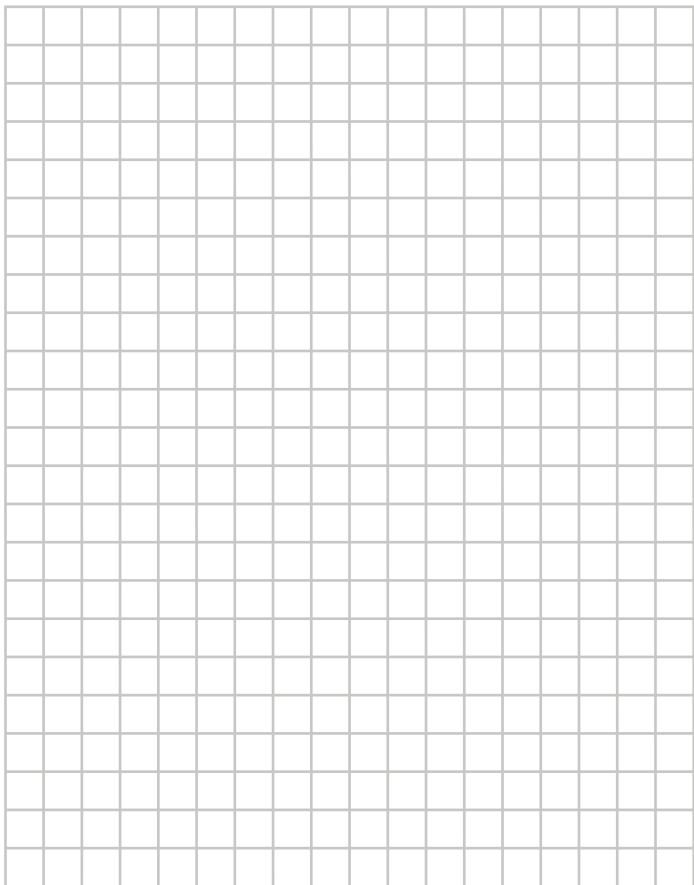

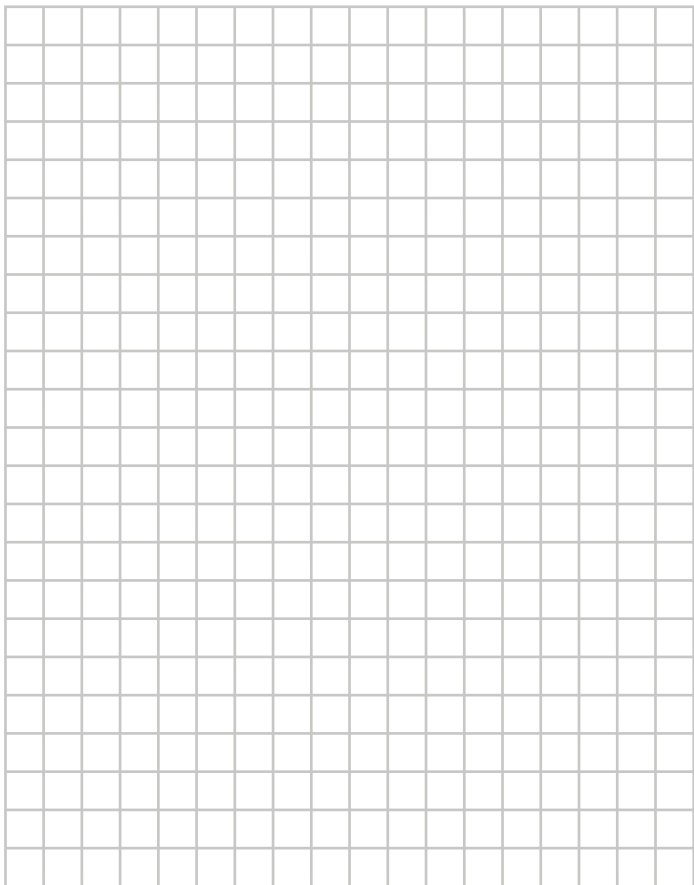

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium